

P. Lasowski
19.12.2021

SPRAWOZDANIE NR 1276/2021 Z BADAŃ WODY

F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019
Białystok, dnia 10.12.2021

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Nr KRS 0000024985

15-404 Białystok
w Białymstoku, XII Wydz. Gosp.
NIP 542-020-01-22

ul. Młynowa 52/1
www.wobi.pl
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

LABORATORIUM BADANIA WODY

ul. Wysockiego 160; 15-126 Białystok; tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: **Urząd Miejski w Suraziu**
ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraz

Zlecenie badania wody nr 1276/2021

Próbka pobrana dnia: 07.12.2021 o godz. 10.20 zgodnie z PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2017-10


Próbka dostarczona dnia: 07.12.2021 o godz. 11.25

Przez próbkobiorcę LBW: Macieja Jabłońskiego (zaśw. próbkobiorcy nr 216/2016)

Protokół nr: 2021/XII/07/1555

Rodzaj urządzenia wodnego/źródła wody: wodociąg z SUW – Gmina Suraz

Data wykonania badań: 07.12.2021 ÷ 10.12.2021

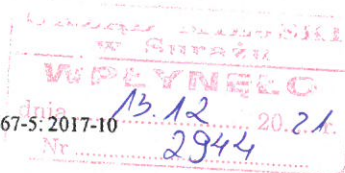

Nr identyfikacyjny
Z1276
Miejsce i adres pobrania próbki
Doktorce 10, dom prywatny kran przy zlewie w kuchni
Cel badania, rodzaj wody i stan próbek
woda do spożycia, przedłożenie wyników jednostce kontrolującej, podziemna, uzdatniona stan próbek bez zastrzeżeń

- Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody Decyzją Nr HK-189/D/2020 z dn. 21.12.2020 r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, obowiązującą do końca 2021 r.
- Laboratorium pobiera próbki wody i wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02.
- Dotyczy to pobierania próbek wody przez Laboratorium oraz parametrów oznaczonych literą **Z**.
- Laboratorium zapewnia klientowi bezstronność.
- Laboratorium zapewnia poufność informacji z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
- Laboratorium jest odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej zgodnie z powyższymi prawnie wiążącymi zobowiązaniami. Informacje te są zastrzeżone i chronione.
- Miejszem wykonania działalności laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjątkiem działalności związanej z pobieraniem próbek wody, w tym oznaczania parametrów wykonywanych w miejscu pobierania próbek wody np. chlor wolny.
- Próbkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
- Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- Laboratorium podaje wynik badań z oszacowaną niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Laboratorium zapewnia klientowi prawa własności oraz poufność informacji wobec innych klientów.
- Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport próbek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.
- Dane pozyskane od klienta mogą mieć wpływ na wynik badania.

Data i podpis klienta:

SPRAWOZDANIE NR 1276/2021 Z BADAŃ WODY

F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019
Białystok, dnia 10.12.2021

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wartość parametryczna ¹⁾	Wyniki badań w próbce Nr identyfikacyjny:	
				Z1276	
Barwa ²⁾	Z	PN-EN ISO 7887: 2012 Metoda C	mg Pt /L	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	<5 pH 7,7; 19,8 °C
Mętność ³⁾	Z	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 z wyłączeniem pkt 5.4	NTU	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	<0,20
Stężenie jonów wodoru (pH) ⁴⁾	Z	PN-EN ISO 10523: 2012	pH	6,5 ÷ 9,5	7,7 19,8 °C
Przewodność elektryczna ^{4),5)}	Z	PN-EN 27888: 1999	μS/cm	2500	436 19,9 °C
Zapach ¹⁹⁾ (liczba progowa zapachu /TON)	Z	PN - EN 1622: 2006	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	<1
Smak ¹⁹⁾ (liczba progowa smaku /TFN)	Z	PN - EN 1622: 2006	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	<1
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wartość parametryczna			
		liczba mikroorganizmów	objętość próbki [mL]		
Bakterie grupy coli ¹⁶⁾	Z	PN-EN ISO 9308-2: 2014-06	0 [NPL]	100	0
Escherichia coli	Z	PN-EN ISO 9308-2: 2014-06	0 [NPL]	100	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 ± 2) °C ¹⁷⁾	Z	PN-EN ISO 6222: 2004	Bez nieprawidłowych zmian	1	23

Wartości parametryczne oraz odniesienia od 1) do 17) według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

- ¹⁾ W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
- ²⁾ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/L.
- ³⁾ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w wodzie po uzdatnieniu.
- ⁴⁾ Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
- ⁵⁾ Oznaczana w temperaturze 25 °C. (Podano temperaturę pomiaru próbki, korekta do 25 °C za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.)
- ¹⁶⁾ Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 mL należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki, w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.
- ¹⁷⁾ Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1 mL w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
 - 200 jtk/1 mL w kranie konsumenta.
- ¹⁹⁾ Zapach
- Metoda uproszczona
 - woda referencyjna: woda wodociągowa; dwie osoby oceniające
 - godz. oznaczania 13.00, czas przechowywania próbki przed oznaczeniem 1h 35 min.
 - temperatura oznaczania 21,0 °C
- Smak
- Metoda uproszczona
 - woda referencyjna: woda wodociągowa; dwie osoby oceniające
 - godz. oznaczania 13.00, czas przechowywania próbki przed oznaczeniem 1h 35 min.
 - temperatura oznaczania 21,0 °C

Autoryzował:

SPECJALISTA
Laboratorium Badania Wody
Marta Dąbrowska

2021-12-10

- KONIEC -